

## Fotofiksācija



Siltināmā fasādes daļa,  
dekoratīvā apmetuma krāsojumu  
pieskaņot esošajai siltinātajai  
fasādei (skat. arī krāsu pasi)

Demontēt betona apmales un

Siltinamā fasādes daļa;  
dekoratīvā apmetuma krāsojumu  
pieskanot esošajai siltinātajai  
fasādei (skat. arī krāsu pasi)

Pirms siltināšanas darbiem  
nokalt betona apmali

## Demontēt betona apmales



Montēt cinkota skārda	ventilācijas
restes (750x400mm, 4gab.)	

Ēkas korpusu renovācijas  
ietvaros netiek skarts


Montēt jaunus divirus	
silinātus vārtus	

Ventilācijas kanālu pārvietot	
virs siltumizolācijas	

Siltināmā fasādes daļa;  
dekoratīvā apmetuma krāsoju  
pieskanot esošajai siltinātajai  
fasādei (skat. arī krāsu pasi)

Montēt jaunu jumta segumu – Ruukki dakstīnveida profilu Monterrey tumši brūnā krāsā (analogs ēkas galvenajam korpusam)

Atjaunot ventilācijas skurstenus

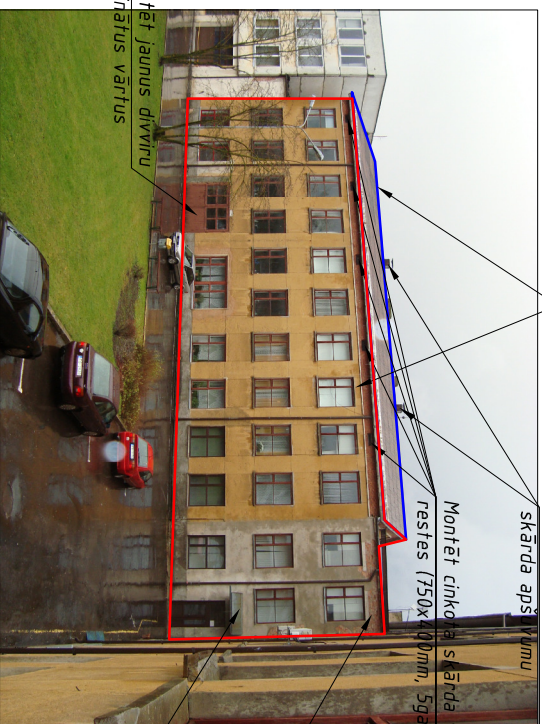

Montēt cinkota skārda ventilācijas  
restes (750x400mm, 5gab.)

Montēt jaunus di  
siltinātus vārtus

Atjaunot ieejas durvju  
uzjumteni (iesegumam  
izmantot dakstīveida  
profilloksnes Monterrey)

Atjaunot ieejas durvju  
uzjumteni (iesegumam  
izmantot dakstīveida  
profilloksnes Monterrey)



Pirms siltināšanās darbiem jāveic  
atsienu apmetuma atjaunošana  
bojātais vietās, kā arī jāpārmūrē  
bojātās krieges, kur tie bojāti mīruma  
un sala ietekmē

### Ēkas korpuss renovācijas ietvaros netiek skarts

Atjaunot ventilācijas skursteņu  
skārda apšuvumu



Pievērst uzmanību ventilācijas skuršņu pieslēgumiem, t.i., nodrošināt savienojuma hermētiskumu

Montēt jaunu jumta segumu – Ruukki dakstīnveida profilu Monterrey tumsī brūnā krāsā (analoģs ēkas galvenajam korpusam)



Demontēt jumta dzegas skārda ieseckumu; projektēto jumta segumu iekārt visā plaknē, montējot ārējās lietuss ūdens notekrekenes

Pirms siltināšanas darbiem  
nokalt betona apmali

Siltināmā fasādes daļa;

dekoratīvā apmetuma krāsojumu  
pieskaņot esošajai siltinātajai  
fasādei (skat. arī krāsu pasi)




Ēkas korpusa renovācijas  
ietvaros netiek skarts

Atjaunot ventiācijas skursteņu skārda apšuvumu

Atjaunot ruļļu materiāla jumta segumu,  
neveicot siltināšanas darbus

Pievērst uzmanību jumta malas un fasādes sadurvietai, t.i., nodrošinot savienojuma hermētiskumu

					Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūtītājs:		
					Objekts: Mācību korpusa fasādes vienkāršotā renovācija Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava	Stadija	Lapa	Lapu sk.
						VR	VR-3	
Izstrādāja	E. Štrode		09.2011	Fotofiksācija			<b>SIA "NAMEJS PLUS"</b>  Jelgava, Pasaļa iela 37, LV-3001, tālrunis: +371 265630, Iešaudzē Nr. 4-880302773	
Pārbaudīja	L. Šmārkova		09.2011					
	A. Ozols		09.2011					