


2SS-1


400/230V

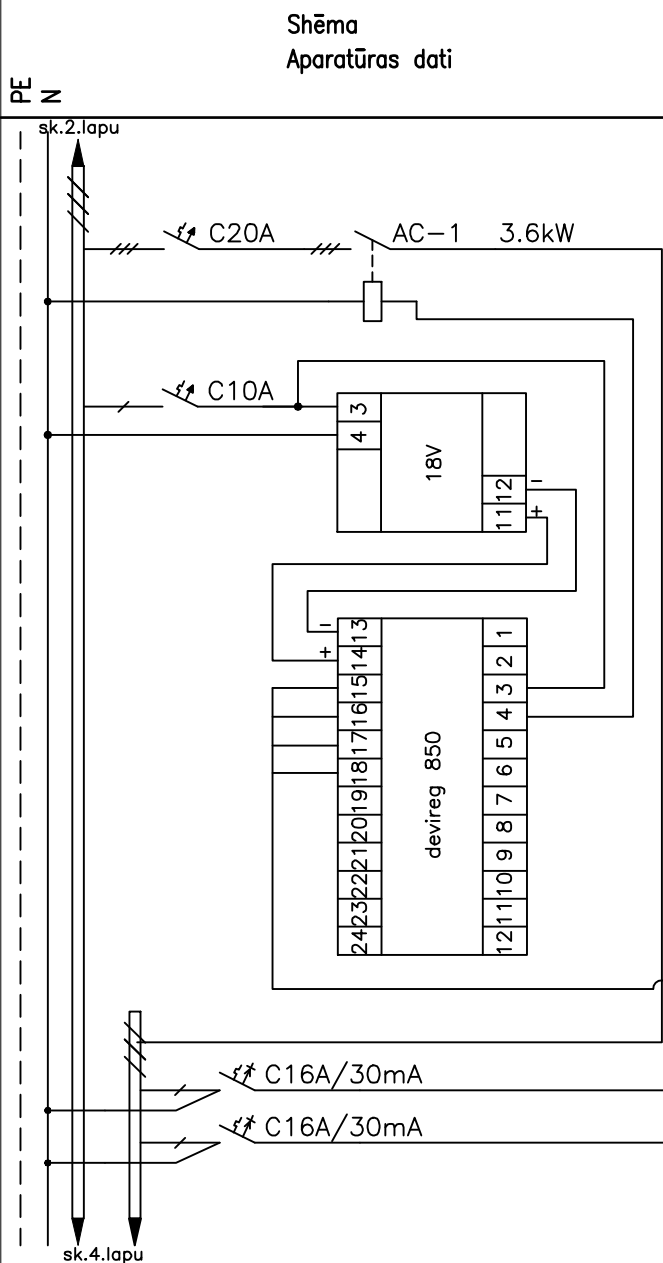

Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patērijauda kW
103				
152	---	--	Barošanas bloks	--
D1	NYJ-J-3x1.5	50	DEVIREG sensori	--
281	NYJ-J-3x2.5	35	Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 5m/230V)	0.15
282	NYJ-J-3x2.5	50	Lietus ūdens notekas apsilde (DTCE-30, 5m/230V)	0.15

Datums

Izmaiņas

Pasūtītājs:				Pasūtījums:		
SIA "Lūsis V"				Nr.2014-303		
Objekts:				Stadija	Lapa	Lapu sk.
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā				TP	EL-23.3	4
Lapas nosaukums:				M b.m.		
Sadalnes 2SS-1 elektriskā principiālā shēma						
				SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Degļava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija		

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M"