

2SS-2

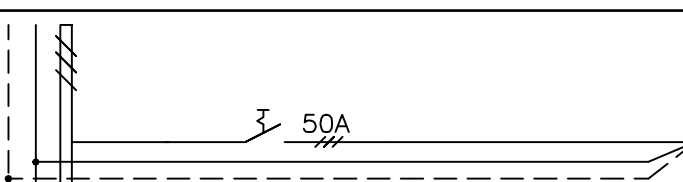















 $P_u = 23.3 \text{ kW}$ $P_a = 14.0 \text{ kW}$ $I_a = 22.9 \text{ A}$

Uzstādīš.veids: v/a

Aizsardzības kl.: IP30

Kabeļu ievads/izvads: augš±/augš±


400/230V

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patērijauda kW
PE N					
		NYM-J-5x16		Ievads no GSS-1 1M10	
	101	NYM-J-5x2.5 NYM-J-3x2.5	25 10	Velkmes skapis (VS15V 380)	1.6
	102	---	--	Rezerve	--
	131	NYM-J-3x1.5	25	1. stāva izpildmehānisms (Nr. 38, 39, 40)	0.1
	132	NYM-J-3x1.5	25	1. stāva izpildmehānisms (Nr. 41, 42)	0.1
	133	---	--	Rezerve	--
	181	NYM-J-3x2.5	25	Laboratorijas galds (LG1500)	1.0
	182	NYM-J-3x2.5	25	Laboratorijas galds (LG4600)	1.5
	183	NYM-J-3x2.5	30	Laboratorijas galds (LG4600)	1.5
	184	NYM-J-3x2.5	30	Laboratorijas galds (LG2800)	0.8
	185	NYM-J-3x2.5	25	Centr. laboratorijas galds (CLG1200)	1.5
	186	NYM-J-3x2.5	25	Centr. laboratorijas galds (CLG1850)	1.0
	187	NYM-J-3x2.5	25	Centr. laboratorijas galds (CLG1850)	1.0
	188	NYM-J-3x2.5	25	Centr. laboratorijas galds (CLG1200)	1.0
	189	NYM-J-3x6 NYM-J-3x4	25 5	Laboratorijas galds (LG3200)	6.6
	190	NYM-J-3x2.5	25	Laboratorijas galds (LG3200)	2.0

sk.2.lapu

Datums

Izmaiņas

Pasūtītājs:				Pasūtījums:		
SIA "Lūsis V"				Nr.2014-303		
Objekts:				Stadija	Lapa	Lapu sk.
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā				TP	EL-24.1	2
Lapas nosaukums:				M b.m.		
Sadalnes 2SS-2 elektriskā principiālā shēma				 SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Deglava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija		

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M"