

2SS-6

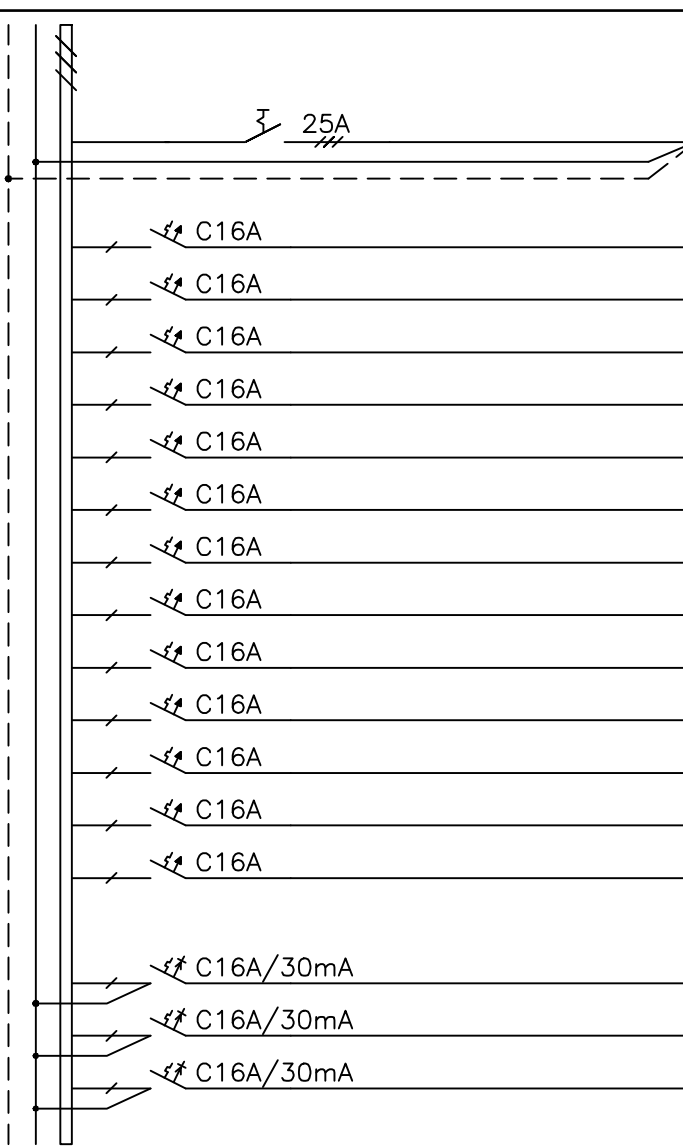
 $P_u = 12.8 \text{ kW}$ $P_a = 7.7 \text{ kW}$ $I_a = 12.6 \text{ A}$

Uzstādīš.veids: v/a

Aizsardzības kl.: IP30


Kabeļu ievads/izvads: augš±/augš±

400/230V

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patērijauda kW
PE N					
		NYM-J-5x6		Ievads no GSS-2 gr.2M10	
C16A	131	NYM-J-3x2.5	30	Interaktīva tīzele (INTAF) T.216	0.6
C16A	132	NYM-J-3x2.5	30	Macību iekārtas T.216	1.0
C16A	133	NYM-J-3x2.5	35	Macību iekārtas T.216	1.0
C16A	134	NYM-J-3x2.5	40	Macību iekārtas T.216	1.0
C16A	135	NYM-J-3x2.5	40	Macību iekārtas T.216	1.0
C16A	136	NYM-J-3x2.5	25	Rozetes T.216	1.5
C16A	137	NYM-J-3x2.5	25	Laboratorijas galds (LG4500) T.217	1.0
C16A	138	NYM-J-3x2.5	20	Laboratorijas galds (LG4500) T.217	1.0
C16A	139	NYM-J-3x2.5	45	Rozetes T.217	1.5
C16A	140	NYM-J-3x1.5	80	Apgāisms kabīnēs T.217	0.2
C16A	141	NYM-J-3x2.5	25	Datoru rozetes T.216	0.5
C16A	142	---	--	Rezerve	--
C16A	143	---	--	Rezerve	--
C16A/30mA	181	NYM-J-3x2.5	50	Rozetes kabīnēs	1.0
C16A/30mA	182	NYM-J-3x2.5	45	Datoru rozetes T.217	1.5
C16A/30mA	182	---	--	Rezerve	--

Datums

Izmaiņas

Pasūtītājs:				Pasūtījums:		
SIA "Lūsis V"				Nr.2014-303		
Objekts:				Stadija	Lapa	Lapu sk.
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā				TP	EL-28	
Lapas nosaukums:				M b.m.		
Sadalnes 2SS-6 elektriskā principiālā shēma						
Proj.vad. V.Rubins				SIA "Jumika Construction & Maintenance", A.Degļava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija		
Projektētājs J.Uškace						
Paraksts						
Datums						