

1SS-7

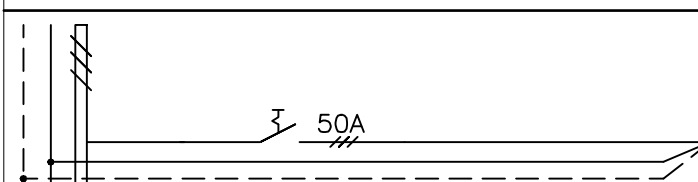















 $P_u = 24.9 \text{ kW}$ $P_a = 14.9 \text{ kW}$ $I_a = 24.4 \text{ A}$

Uzstādīš.veids: v/a

Aizsardzības kl.: IP30


Kabeļu ievads/izvads: augš±/augš±

400/230V

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patērijauda kW
PE N					
		NYM-J-5x16		Ievads no GSS-2 gr.2M11	
	131	NYM-J-3x1.5	25	Vārsta izpildmehānisms (Nr.47,48,49,50)	0.1
	132	NYM-J-3x1.5	25	Vārsta izpildmehānisms (Nr.51,52,53,54)	0.1
	133	---	--	Rezerve	--
	181	NYM-J-3x6	25	Centr. laboratorijas galds (CLG1850)	5.3
	182	NYM-J-3x6	20	Centr. laboratorijas galds (CLG1850)	5.3
	183	NYM-J-3x2.5	25	Centr. laboratorijas galds (CLG1200)	1.5
	184	NYM-J-3x2.5	20	Centr. laboratorijas galds (CLG1200)	1.0
	185	NYM-J-3x6	20	Centr. laboratorijas galds (CLG1200)	6.3
	186	NYM-J-3x2.5	20	Interaktīva t±fele (INTAF)	0.6
	187	NYM-J-3x2.5	25	Ugunsdrošs skapis reagentiem (USR)	1.2
	188	NYM-J-3x2.5	20	Ugunsdrošs skapis reagentiem (USR)	1.2
	189	NYM-J-3x2.5	30	Datoru rozetes T.224	1.5
	190	NYM-J-3x2.5	30	Datoru rozetes T.224	1.0
	191	---	--	Rezerve	--
	192	---	--	Rezerve	--

Datums

Izmaiņas

Pasūtītājs:				Pasūtījums:		
SIA "Lūsis V"				Nr.2014-303		
Objekts:				Stadija	Lapa	Lapu sk.
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā				TP	EL-29	
Lapas nosaukums:				M b.m.		
Sadalnes 2SS-7 elektriskā principiālā shēma						
				SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Degļava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija		

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Jumiks C&M"