


U-0.42kV

BĒNIŅU STĀVA PLĀNS

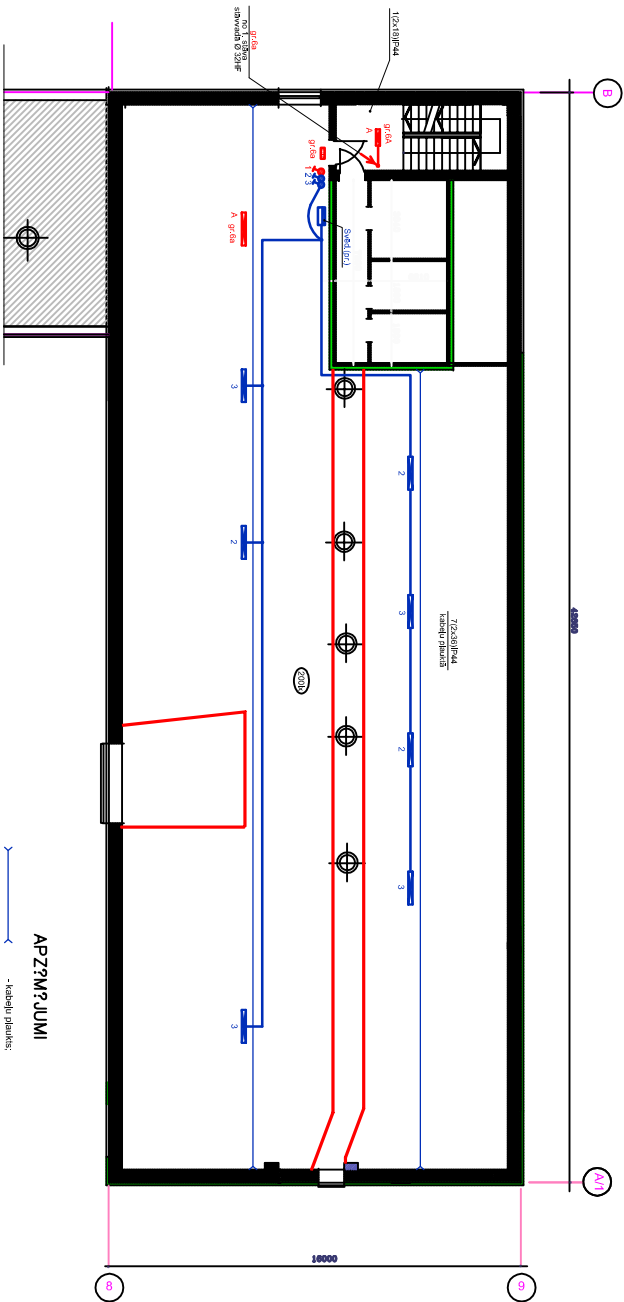

PIEZĪMES:

1. Gatavību uzstādīšanas vietas un montāžas augstumu precīzi kopā ar pasūtītāju pirms montāžas uzstādīšanas.

APZĪMĀJUMI

- kabeļu plāksnes;
- galvenais ar lum. spuldzēm 2x36W IP44;
- galvenais ar lum. spuldzēm 2x36W IP44, ar hipoV. akumulāciju;
- galvenais ar lum. spuldzēm 2x18W IP44, ar hipoV. akumulāciju;
- siltumvads;
- atdzes. vērpju, vā. hermētiķis.

|                                               |  |  |  |                             |      |        |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|--------|--|
| LŪ AAZL BRĪNĒCĪBA UN AAZL MĒCĪBU UN PĒNĒCĪBĀS |  |  |  | 13 – 001                    |      |        |  |
| BĒZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ  |  |  |  | EL                          |      |        |  |
| ELEKTROKĀRTA                                  |  |  |  | Stādītā                     | Lapa | Mērogs |  |
| BĒNĪJU STĀVA                                  |  |  |  | TP                          | EL-4 | 1:150  |  |
| APGAŠMOSĀNĀS PLĀNS.                           |  |  |  | komunālprojekts             |      |        |  |
|                                               |  |  |  | Būvniecības mērogs: 1:250-A |      |        |  |