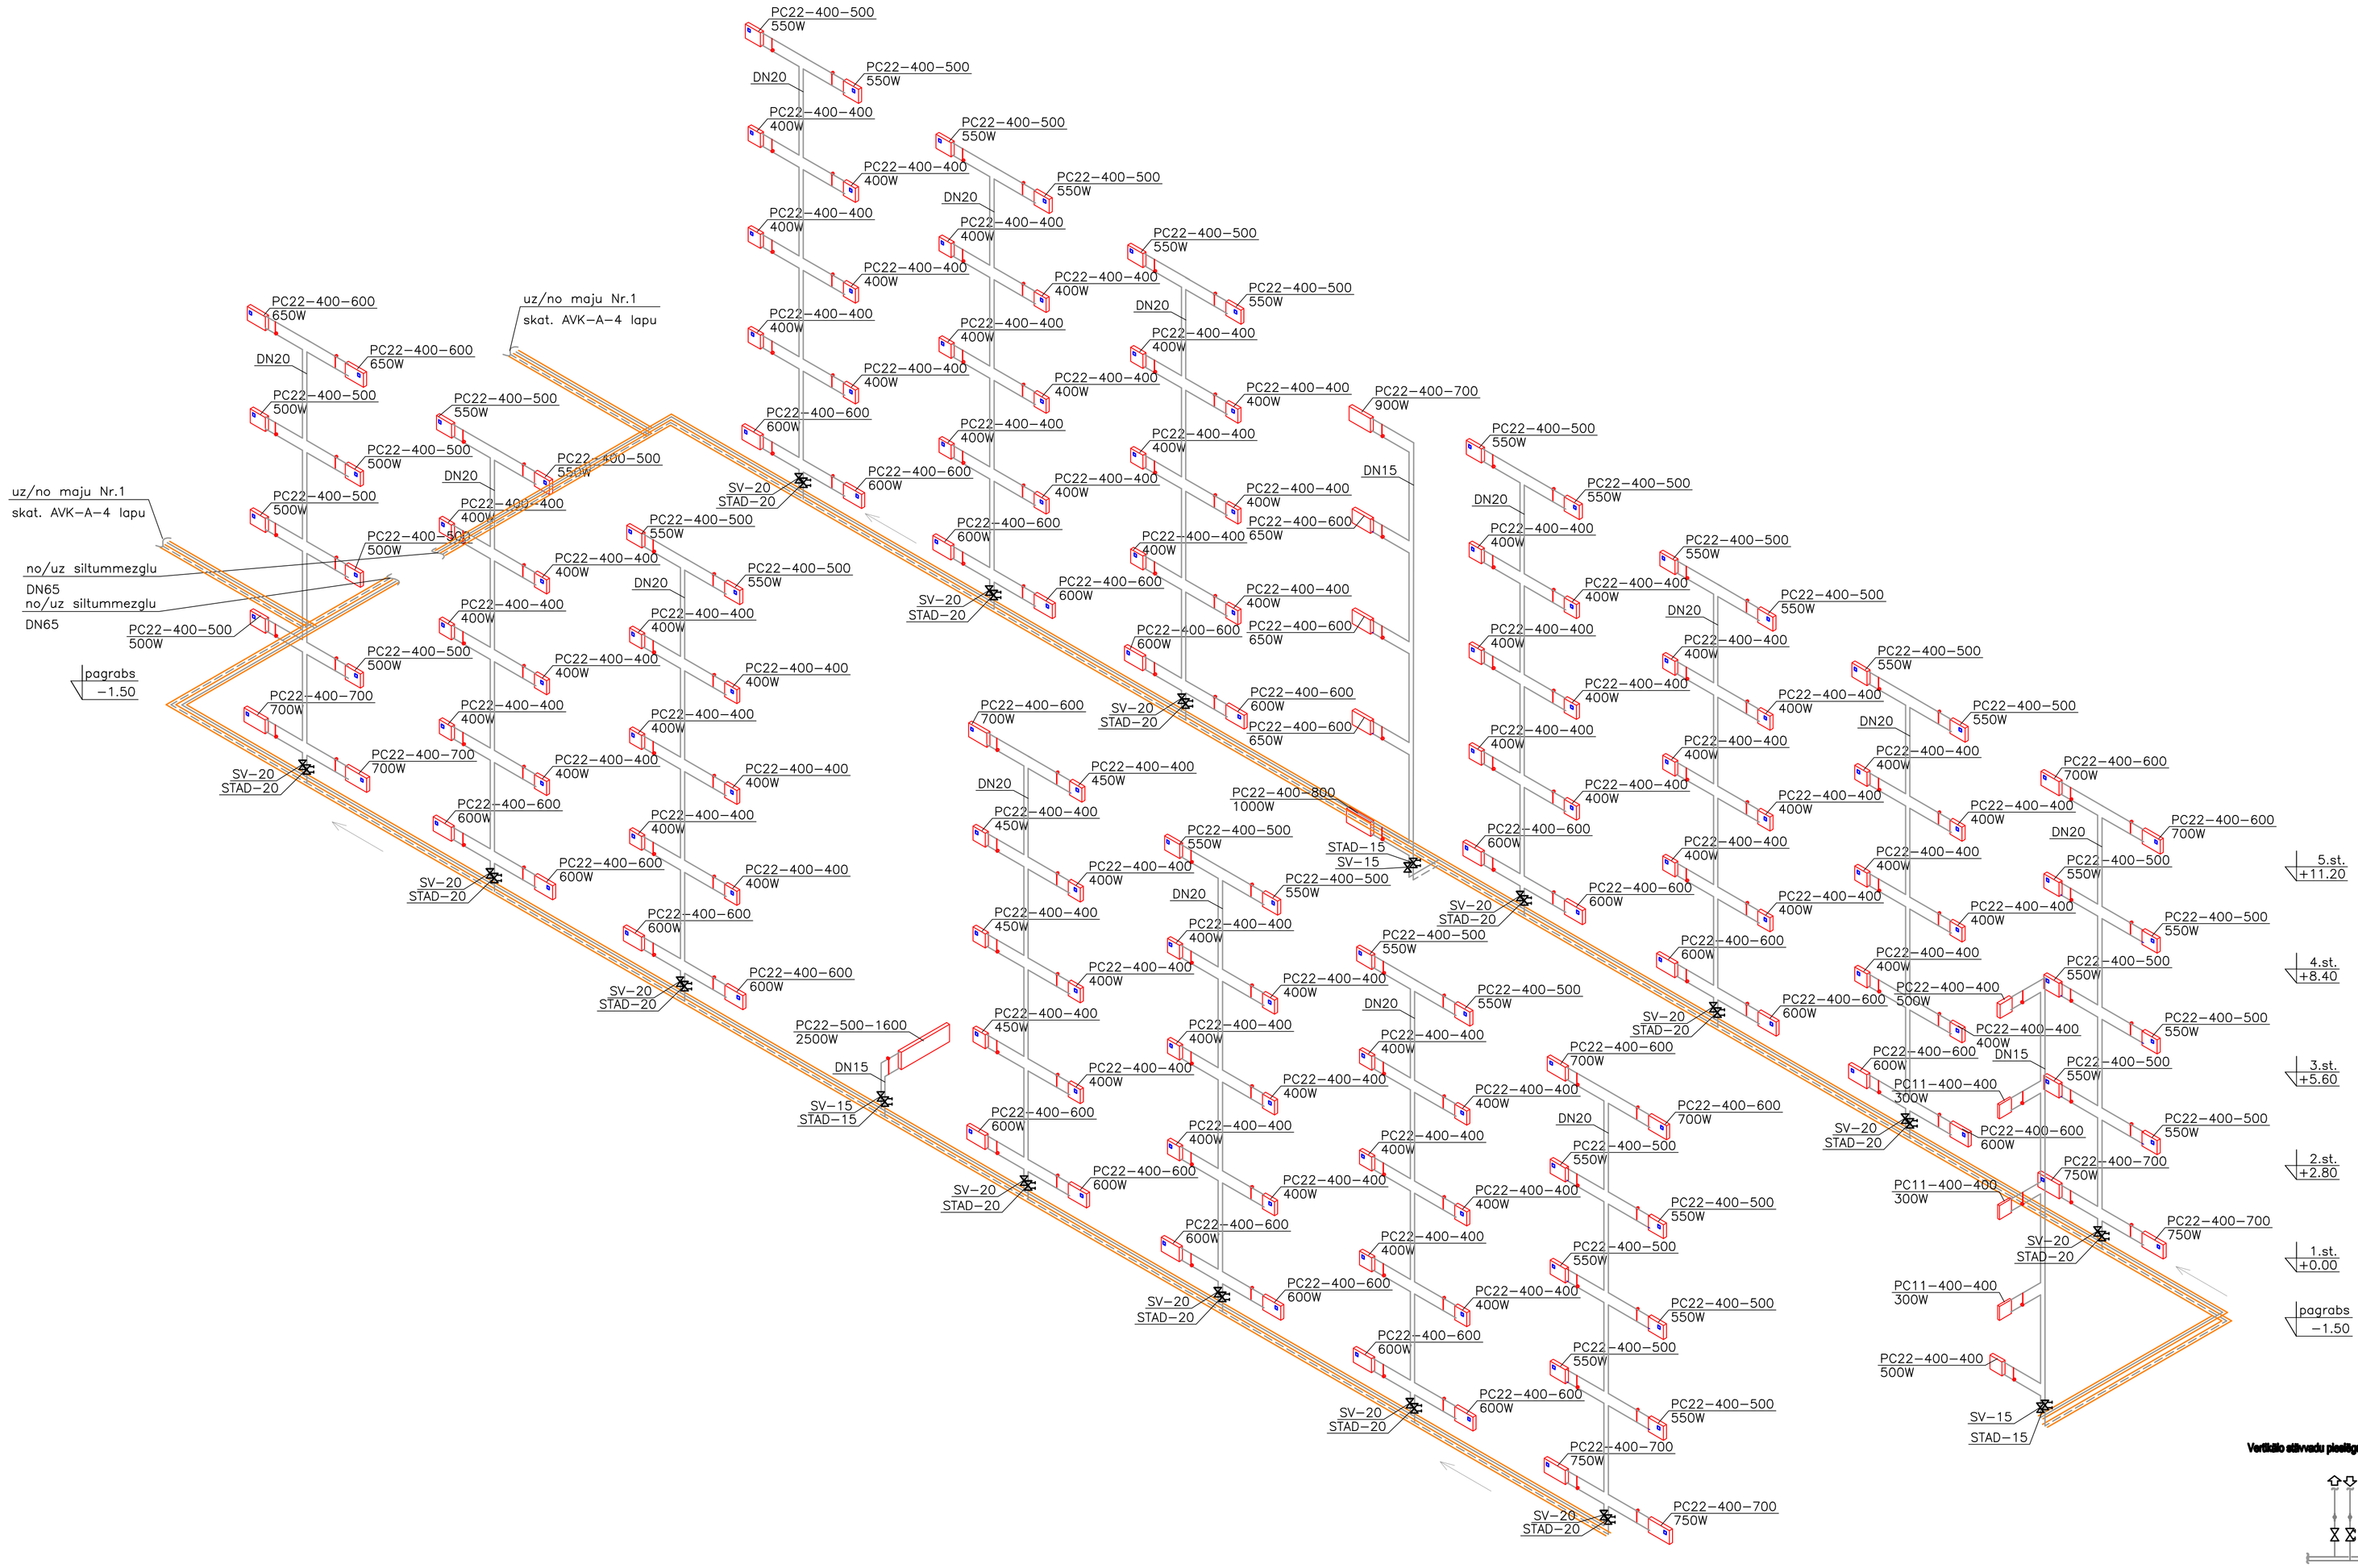


**Vertikālo stāvvadu pieslēguma pie mašģetēm**



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- Esošais turpgaitas cauruļvads
- Esošais atpakaļgaitas cauruļvads
- Jaunā radiatoru apvadlīnija ar termostātu
- Esošais cauruļvads ar siltumizolāciju
- Plakanmaņa siltummaņas sadalītājs
- Projektējamais balansētājvārsts
- Projektējamais noslēgvārsts
- Trejgabals ar lentē stiprinājumiem

**PIEZĪMES:**

1. Vertikālie stāvvadi un sadalošo cauruļvadi palīek esošie bez izmaiņām.
2. Turpgaitas un atpakaļgaitas cauruļvadu izvietojuma kārtību precizēt montāžas laikā.
3. Balansētājvārstus jāuzstāda pēc vietas, ievērtējot apkalpošanas iespējamību.
4. Sistēmas gaisa izvadīšana ir paredzēta caur radiatoriem 5.stāvā.
5. Sistēmas zemākajos punktos ir paredzēta sistēmas tukšošana caur trejgabalu ar korķi.
6. Cauruļvadu augstuma atzīmes skatīt no cauruļvada centra līnijas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| BŪvprojektu metro<br>Laivu iela 1-25, Rīga LV-1004<br>Reģ.Nr. LV 40003673904<br>Tālr.: +371 7201880; 7201879<br>Fakss: +371 7201881<br>info@bpv.lv | PASŪTĪTĀJS:<br>Latvijas Lauksaimniecības universitāte<br>Reģ.Nr.90000041866<br>Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 | ARHĪVA NR.: | DATUMS: |
| | | PASŪTĪJUMS: 78J-10/L-2 | AVK-A |
| | OBJEKTS:<br>LLU 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcija<br>Pumpura iela 7, Jelgava | STADIJA: TP | LAPA: 5 / LAPAS: |
| | LAPAS NOSAUKUMS:<br>Apkures sistēmas aksonometriskā shēma. Māja Nr.2. | MĒROGS: 1:100 | |
| | | DATUMS: 12.2010. | |

| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums |
|---|---|---|---|
| BDV. | V.Nikolajevs | | |
| Inž. | J.Mežsarga | | |