U~0,4kV

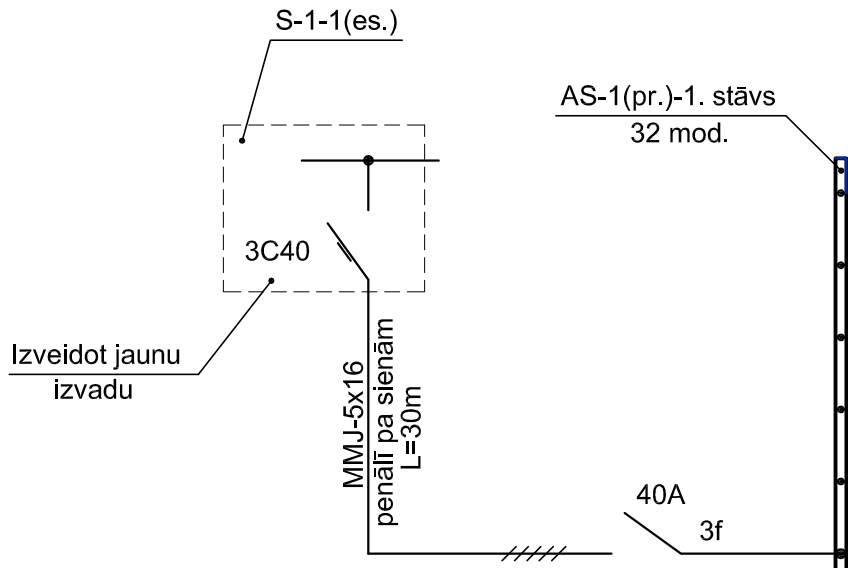

AS-1(pr.)-1. stāvs
32 mod.

PuΣ= 22.45 kW,
t.sk.:
Puapg.= 4.05 kW
Pudat.=8,4 kW
Pusp.= 10.0 kW
Papr.=15.0 kW
Iapr.= 30.0 A

gr.1	B.10	1f.	Pu=0,6kW	Ia=3,0A	MMJ-3x1,5 pa celtn. konstr. segti		Visp. apgaismojums (109)
gr.2	B.10	1f.	Pu=0,6kW	Ia=3,0A	MMJ-3x1,5 pa celtn. konstr. segti		Visp. apgaismojums (109)
gr.3	B.10	1f.	Pu=0,6kW	Ia=3,0A	MMJ-3x1,5 pa celtn. konstr. segti		Visp. apgaismojums (108)
gr.4	B.10	1f.	Pu=0,6kW	Ia=3,0A	MMJ-3x1,5 pa celtn. konstr. segti		Visp. apgaismojums (105)
gr.5	B.10	1f.	Pu=0,6kW	Ia=3,0A	MMJ-3x1,5 pa celtn. konstr. segti		Visp. apgaismojums (104)
gr.6	B.10	1f.	Pu=0,6kW	Ia=3,0A	MMJ-3x1,5 pa celtn. konstr. segti		Visp. apgaismojums (102)
gr.7	B.10	1f.	Pu=0,45kW	Ia=2,25A	MMJ-3x1,5 pa celtn. konstr. segti		Visp. apgaismoj. gaitenis
gr.8	B.10	1f.	Pu=0,3kW	Ia=1,5A	MMJ-3x1,5 pa celtn. konstr. segti		Drošības. apgaism. gaitenis
gr.9	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti		Kontakti 230V pārv. el. iek. (109)
gr.10	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti	L=26m	Kontakti 230V pārv. el. iek. (108)
gr.11	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti	L=28m	Kontakti 230V pārv. el. iek. (105)
gr.12	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti	L=34m	Kontakti 230V pārv. el. iek. (104)
gr.13	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti	L=28m	Kontakti 230V pārv. el. iek. (102)
gr.14	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti	L=30m	El. kont. datoru vietās (102);(104)
gr.15	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti	L= 32 m	El. kontakti datoru vietās (102)
gr.16	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti	L=24m	El. kont. datoru vietās (104);(105)
gr.17	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti	L=35m	El. kont. datoru vietās (105);(108)
gr.18	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti	L=35m	Kontakti 230V pārv. el. iek. (109)
gr.19	C.16	1f.	Pu=2,0kW	Ia=10A	MMJ-3x2,5 pa celtn. konstr. segti	L=26m	Kontakti 230V pārv. el. iek. (109)
gr.20- gr.32						L=30m	Rez.

				Pasūtītājs: *Latvijas Lauksaimniecības universitāte*	Pasūt. Nr. *26 / 2011*	
				Objekts: *Lauksaimniecības fakultāte*	Stadija: *TP*	Lapa: *EL-11* / Lapu sk.
Izstrādāja	*M. Kudrjavceva*					
				ELEKTROIEKĀRTA 1. STĀVA SADALNES AS (proj.) PIESLĒGUMA SHĒMA.	**SIA "NAMEJS PLUSS"** Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773	