



Apzīmējumi:

— Ventilācijas cauruļvads

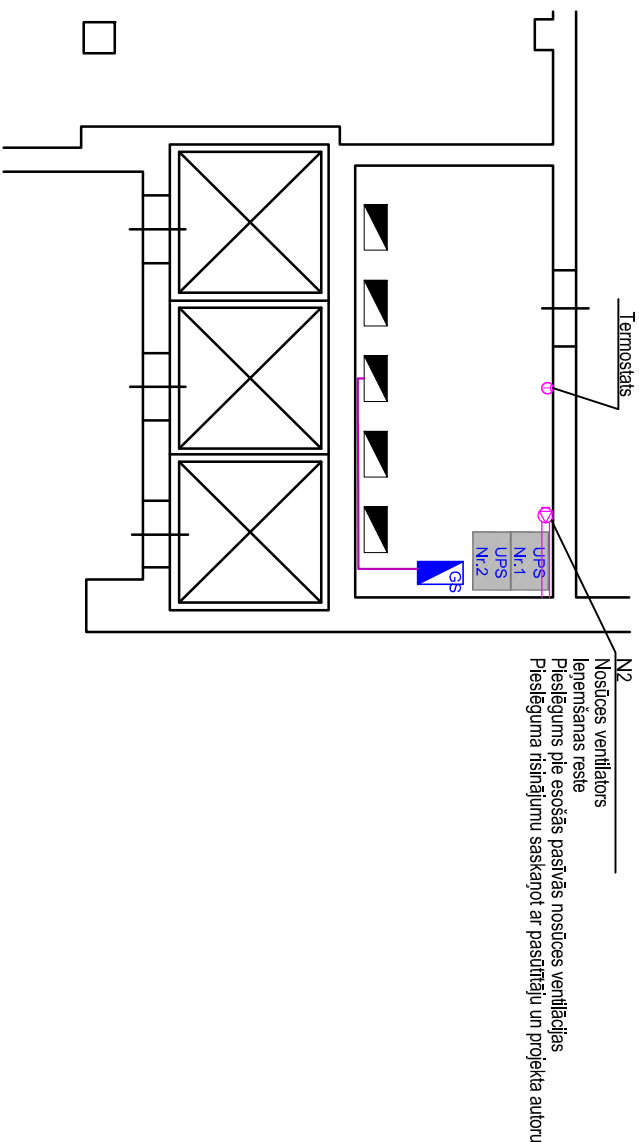

Piezīmes:

- 1) Nosūce ieslēdzas pēc telpas termostata.
- 2) Nosūci izdvērt esošajā pastāvajā nosūces gaisa vadā
- 3) Projektu skatīt kopumā. Izņemot tikai atsevišķas projekta lapas, var iegūt nepilnīgu informāciju par projekta risinājumiem.
- 4) Iekārtas un materiālus montēt saskaņā ar ražotāja nosacījumiem un rekomendācijām
- 5) Neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta autoriem

					Pasūtītājs:	Stadija	Lapa	Mērogs
					Latvijas Lauksaimniecības Universitāte	TP	VK-8	1:100
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.		Objekts: LLU starpēku optiskā datortīkla komunikācijas mezgla punkta telpa	Būvprojekta vadītājs: 		
Proj.vad.	R.Straumanis		10.2011		Lapas nosaukums:			
Zīmēja	J.Savickis		10.2011		Ventilācija un Kondicionēšana Elektrosadales telpas ventilācija			