


1. Vīsi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par nosacīto 0.000 atzīmē pieņemta rekonstruējamās ēkas 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 4.5 metriem BA sistēmā;
3. Informācija par projektēto apjomu kompleksi ietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas atsevišķi vai nepilnā komplektā .
4. Zīmējumus nedrīkst mērit! Lasīt rakstlīks izmērus!
5. Vīsi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;
6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.
7. *Atsauces uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājiem, nozīmē tikai šo būvmateriālu vai piegādājamo pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadaļas vadītāju;
8. Visas izmaiņas projektā jāaskaņo ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.
9. Jumta aprīkot ar standarta vēdināmas kores, sniega barjeras un lietus ūdens noteku komplektiem. Pie jumta kores paredzēt drošības āķus. Krāsas toni saskaņot ar projekta autoru.
10. Sniega barjeras un lietus ūdens apjomus skatīt lapā R22_1_TP_AR_113-001.
12. Jumta konstrukciju un iesegumu eksplikāciju un skatīt lapā R22 1 TP AR 400-001. Nesošās konstrukcijas detalizāciju skatīt BK daļā.

OBJEKTA NOVĪETNES SHĒMA

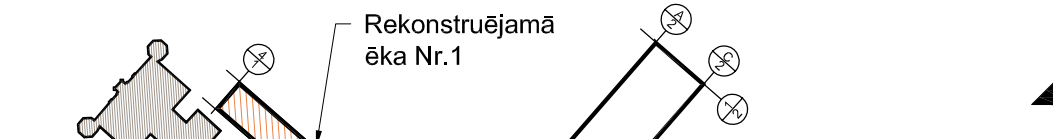

Rekonstruējamā ēka Nr.1

Valdeķas pils

Jaunbūvējamā ēka Nr.2

A3.1